

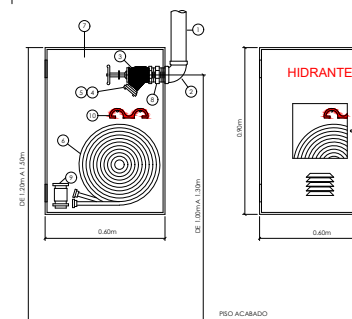
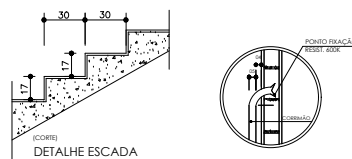



INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS			
Acesso de Viatura	Rua Magalhães Haversti Perito, nº 1.430	Conforme IT-06/19	
Segurança Estrutural	Conforme IT-08/19, paredes 190M 80M		
Compartimentação Horizontal	Não exigido conforme IT-09/19		
Compartimentação Vertical	Não exigido		
Controle de Mat. Acab. e Rev.	Conforme IT-10/19		
Sinalização de Emergência	Atendem a IT-11/19 no tocante às		
Brigada de Incêndio	Atendem a IT-12/19, no tocante às		
Iluminação de Incêndio	Atendem a IT-13/19, no tocante às		
Deteção de Incêndio	Não exigido, áreas de depósito - 750,00m²		
Alarme de Incêndio	Conforme IT-14/19		
Instalações elétricas e S.P.D.A	Atendem a IT-15/19 e NBR-5418/05		
Sinalização de Emergência	Atendem a IT-16/19		
Extintores	De acordo com a IT-17/19		
Hidrantes	De acordo com a IT-18/19		
Central GLP	Conforme IT-19/19		
CLASSIFICAÇÃO — Dec. Est. 63.911/18			
GRUPO	OCCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
H	SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAIS	H-8	CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CONSULTÓRIO SEM INTERNAÇÃO)
CARGA DE INCÊNDIO — IT-14/19			
PISO EM M2/M2			
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO — IT-10/19			
PISO	acabamento	revestimento	1. B-A, B-A ou IV-A
PAREDE/DIVISÓRIA	acabamento	revestimento	1 OU B-A
TETO / FORRO	acabamento	revestimento	1 OU B-A

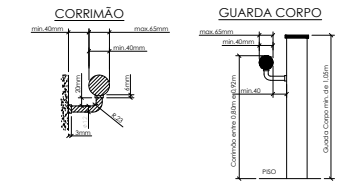


DETALHE DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTE SIMPLES P/ EMBUTIR SEM ESCALA

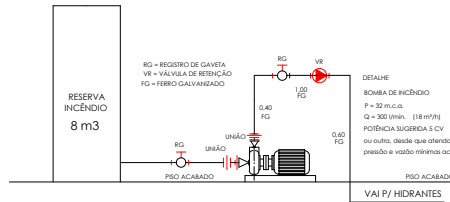


DETALHE DA BOMBA E RESERVA SEM ESCALA

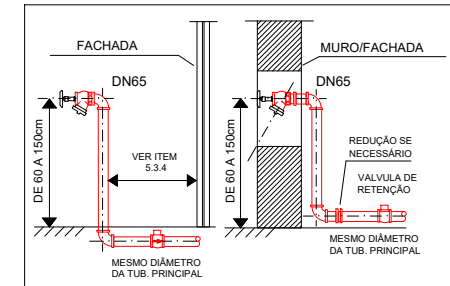


DETALHE-REGISTO DE RECALQUE SEM ESCALA

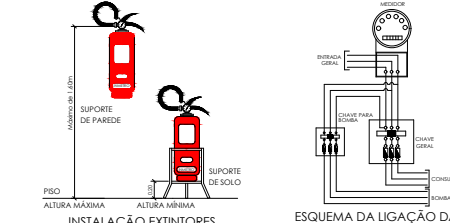


INSTALAÇÃO EXTINTORES SEM ESCALA

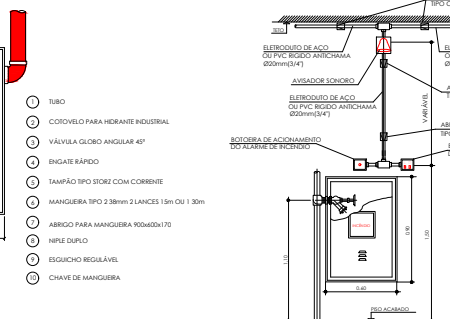

ESQUEMA DA LIGAÇÃO DA BOMBA SEM ESCALA




DETALHE-BOTONEIRAS E AVISADOR SONORO SEM ESCALA

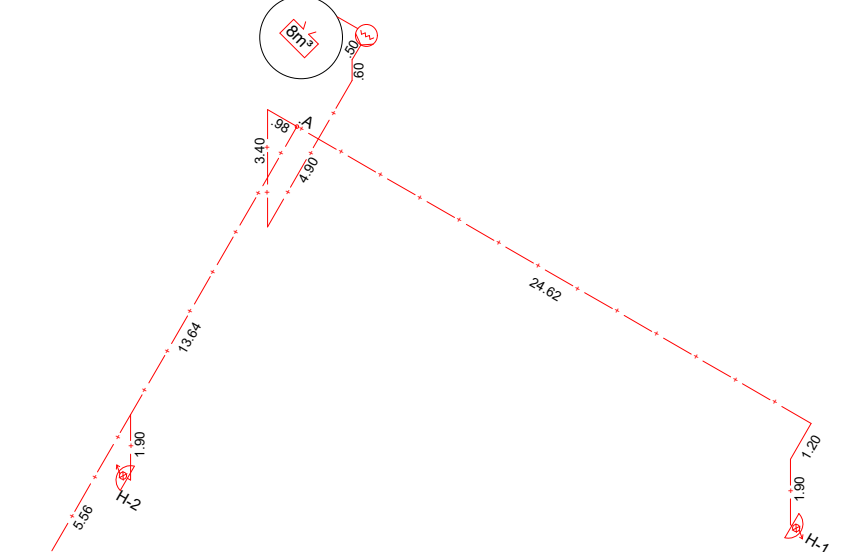


DETALHE DA CENTRAL DE GLP SEM ESCALA



QUADRO DE LEGENDAS SEM ESCALA

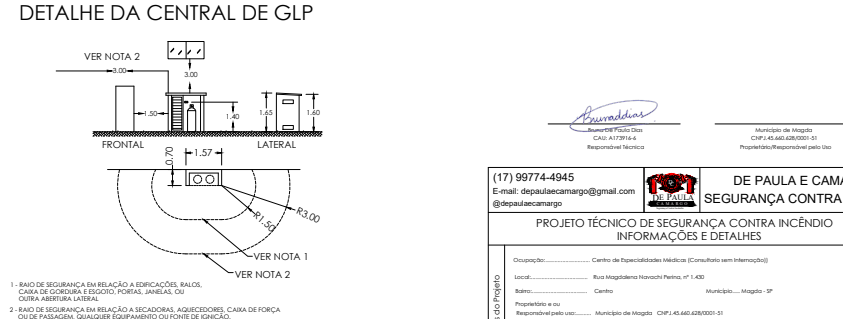

DETALHE DA CENTRAL DE GLP SEM ESCALA



DETALHE DA CENTRAL DE GLP SEM ESCALA

(17) 99774-4945

E-mail: depaulaecamargo@gmail.com

@depaulaecamargo

DE PAULA E CAMARGO

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

INFORMAÇÕES E DETALHES

1/2

Responsável pelo projeto: _____

Responsável técnico: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____